

## TRUST REPORT

报告编号: JH20211115

委托单位: 江西特斯汀环境检测有限公司

项目名称: 鄱阳县垃圾焚烧发电厂在线比对各要素例行检测项目

样品类型: 在线比对

检测类别: 在线比对委度检测

报告日期: 2022年01月14日

江西九万环境检测有限公司

Jiangxi Jiuwan Environmental Test Co., Ltd




中国疾病预防控制中心  
CHINA CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION  
地址：北京市中轴线北段21号  
电话：010-57122222  
网址：www.cdc.cn




甲 以 14000

签发人职位：

授权签字人  
(检验检测专用章)

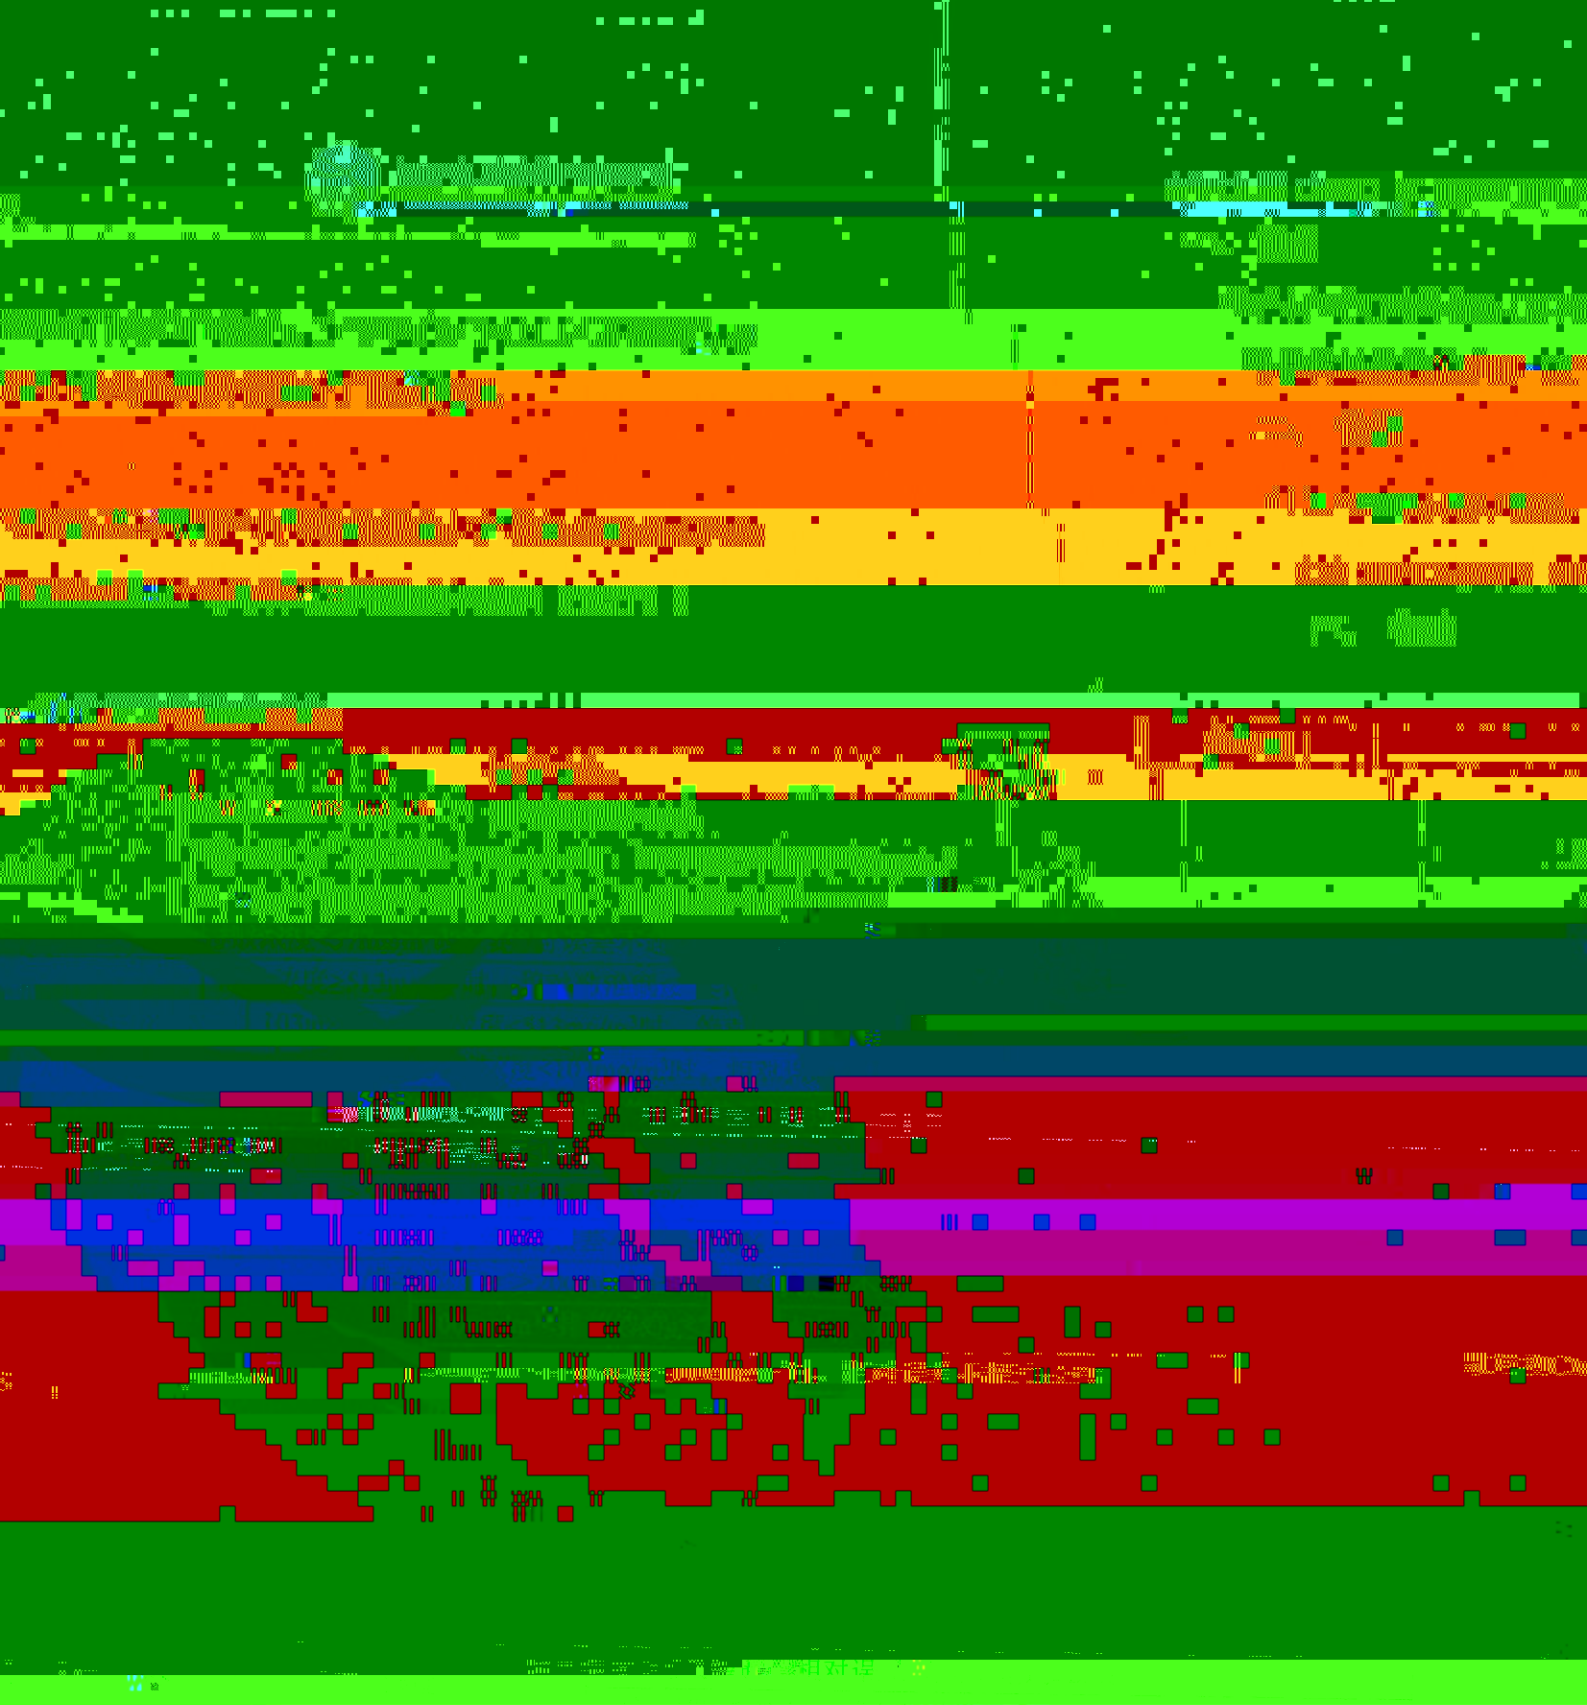



CEMS 系统	CEMS	紫外差分吸收光谱	抚州泽天
颗粒物分析仪	DMS-1000	后散射法	抚州泽天
气态物分析仪	EM	顺光光谱	抚州泽天

烟气温度	140.785	141.1	°C	0.31	绝对误差不超过±3°C	达标
含氧量	10.951	10.9	%	0.47	相对准确度≤15%	达标
湿度	21.28	21.26	%	0.33	相对误差不超过±0.2%	达标
二氧化硫	33.763	34	mg/m <sup>3</sup>	0.24	相对准确度≤15%	达标
一氧化碳	0.087	0.3	%	-0.21		

### 固定污染源废气 GC/MS 检测报告

采样点	GC/MS 测值	参照值范围	项目	单位	GC/MS 测值	超标率 (%)
1	17.987	2.314	第一	次	140.586	141.3
			第二	次	219.445	146.0
			第三	次	132.930	146.9
			第四	次	137.060	137.1
			第五	次	141.000	141.1
			平均	值	140.785	141.1

项目	单位	第一次		第二次		第三次		第四次		第五次		第六次		平均值	
		测值	标准	测值	标准	测值	标准	测值	标准	测值	标准	测值	标准	测值	标准
二氧化硫 (mg/m³)		30.704	7.8	36.651	3.5	15.247	7.0	31.914	3.2	10.145	3.4	17.917	3.4	23.763	4.7
	平均值	68.028	146.3												
	第一次														
	第二次														
	第三次														
	第四次														
	第五次														
一氧化碳 (%)		0.103	0.2	0.137	0.1	0.065	0.0	0.081	0.4	0.108	1.0	0.092	0.0	0.087	0.3
	平均值	140.785	141.1												
	第一次														
	第二次														
	第三次														
	第四次														
	第五次														

项目	单位	第一次		第二次		第三次		第四次		第五次		第六次		平均值	
		测值	标准	测值	标准	测值	标准	测值	标准	测值	标准	测值	标准	测值	标准
二氧化硫 (mg/m³)		30.704	7.8	36.651	3.5	15.247	7.0	31.914	3.2	10.145	3.4	17.917	3.4	23.763	4.7
	平均值	68.028	146.3												
	第一次														
	第二次														
	第三次														
	第四次														
	第五次														
一氧化碳 (%)		0.103	0.2	0.137	0.1	0.065	0.0	0.081	0.4	0.108	1.0	0.092	0.0	0.087	0.3
	平均值	140.785	141.1												
	第一次														
	第二次														
	第三次														
	第四次														
	第五次														

